



No : FD0200529-2025



240020349812



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

认证委托人： 广东东君照明有限公司

产品型号名称： DJ-ZM-ACJ-05N120FL/消防应急照明灯具

检验类别： 分型试验



山东省产品质量检验研究院

Shandong Institute for Product Quality Inspection

国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

National Inspection and Testing Center for Fire and Flame-retardant Product (Shandong)

# 声 明

- 1、本报告无“检验检测专用章”及无主检、审核、批准人签字无效。
- 2、本报告涂改无效。
- 3、除全文复制外，不得部分复制本报告。
- 4、送样检验检测，本报告仅对收到样品所检项目的符合性情况负责，其代表性和真实性由委托人负责。
- 5、委托人不得擅自使用本机构的检验检测结果进行不当宣传。
- 6、如对本报告有异议，请于收到报告之日起15日内向本机构以书面形式提出，逾期不予受理。

## STATEMENT

- 1、 This report is not valid without the Special Stamp For Testing And Inspection or signatures of the conductor, the reviewer and the approver.
- 2、 This report is not valid if altered.
- 3、 This report can only be reproduced in whole and may not be partially reproduced.
- 4、 This report of sample-delivery test is valid only for the conformity of the items of the receiving samples. The client is responsible for its authenticity and integrity.
- 5、 The client shall not use the test and inspection results for improper publicity.
- 6、 If there is any objection concerning the report, please submit it in writing to this agency within 15 days upon reception of the report. The overdue request will not be accepted.

地址：山东省济南市经十东路31000号 邮编：250102

电话/传真：（0531）51758099

地址：山东省济南市山大北路81号 邮编：250100

电话/传真：（0531）51757150

地址：山东省济南市章丘区世纪大道16288号 邮编：250220

电话/传真：（0531）88618119

地址：山东省聊城市茌平区茌东大道1号 邮编：252125

电话/传真：（0635）4571607

地址：山东省济南市市中区南辛庄西路276号 邮编：250024

电话/传真：（0531）51757161 / 51757162


<http://www.sdqi.com.cn>

山东省产品质量检验研究院  
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）  
检验报告


共7页 第1页

产品名称	消防应急照明灯具	型号	DJ-ZM-ACJ-05N120FL
认证委托人	广东东君照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东东君照明有限公司	生产日期	2025-06-30
生产企业	广东东君照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2025-09-12
样品数量	2台	检验日期	2025-09-15~2025-12-09
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-IV (C/1)《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	<p>经按GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》、CNCA-C18-03: 2024《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》、CCCF-CCC-IV (C/1)《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急照明和疏散指示系统产品》检验合格。</p> <p>(主型产品为DJ-ZM-ACJ-05N120LA型消防应急照明灯具)</p> <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2025-12-31</p>		
备注	1、本报告含封面及封二，“/”表示无内容，“—”表示不适用该样品。		


批准:



审核:




主检:



山东省产品质量检验研究院  
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）  
检验报告（续页）

共7页 第2页

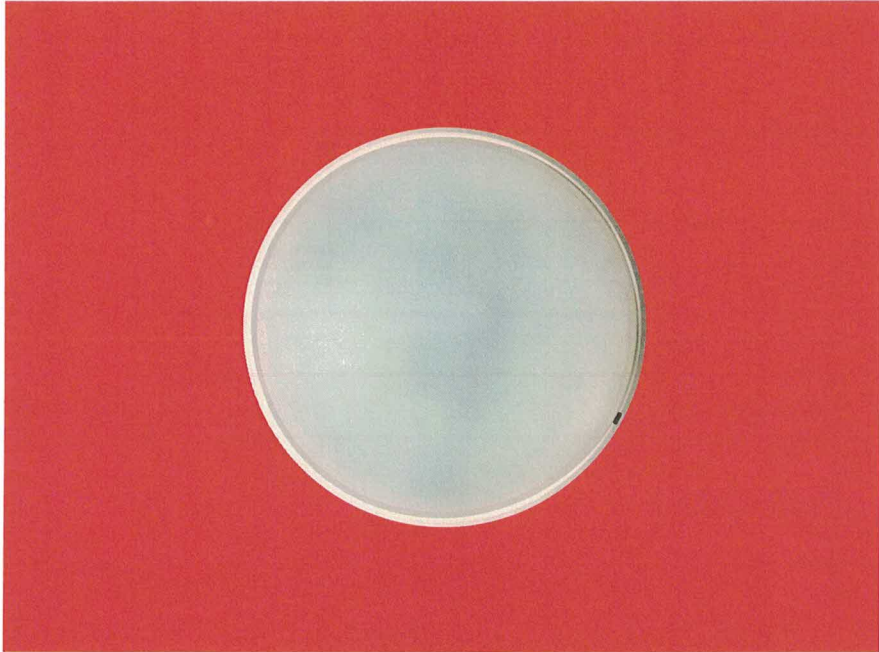认证委托人	广东东君照明有限公司		
通信地址	广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第二、四、五层，3栋车间二第一、四、五层，4栋车间三		
联系电话	0750-7360508	传真	0750-7360509
产品照片			
			

品  
检验  
3701

山东省产品质量检验研究院  
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）  
检验报告（续页）

共7页 第3页

**一、产品铭牌内容：**

- 1) 产品名称：消防应急照明灯具
- 2) 型号：DJ-ZM-ACJ-05N120FL
- 3) 执行标准号：GB 17945-2024
- 4) 生产者：广东东君照明有限公司
- 5) 生产者地址：广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第二、四、五层，3栋车间二第一、四、五层，4栋车间三
- 6) 生产企业：广东东君照明有限公司
- 7) 生产地址：广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第二、四、五层，3栋车间二第一、四、五层，4栋车间三
- 8) 制造日期和产品编号：有
- 9) 额定电源：额定工作电压：DC36V
- 10) 外壳防护等级：IP67
- 11) 产品适用环境温度范围：-10℃~55℃
- 12) 警告用语：有
- 13) 主电功率：0.1W（非感应点亮状态下）、5W（感应点亮状态下）
- 14) 应急功率：5W（主电源输出状态下）、5W（蓄电池输出状态下）
- 15) 光源类型：发光二极管（LED）
- 16) 应急光通量：600lm

**二、产品特性描述：**

- 1) 产品类型：A型、集中电源型、集中控制型、非持续型；
- 2) 外壳材质：塑料；
- 3) 分型产品与主型产品差异：外壳防护等级不同；
- 4) 与以下产品配接工作：  
广东东君照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

**三、产品关键件描述：**

光源  
规格：DC3.0V-DC3.2V 0.5W  
型号：RXF-2835UW-0.5W-S1  
生产者：深圳市瑞祥丰电子科技有限公司

**一致性检查结论：符合**

山东省产品质量检验研究院  
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验报告（续页）  
检验结果汇总表

生产企业：广东东君照明有限公司

产品型号：DJ-ZM-ACJ-05N120FL

共7页 第4页

序号	检验项目	GB 17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前准备	6.2	满足标准要求。	合格	/
2	外观	6.3	满足标准要求。	合格	/
3	主要部（器） 件	6.4	满足标准要求。	合格	/
4	标志和使用说 明书	6.5	满足标准要求。	合格	/
5	结构	6.6	满足标准要求。	合格	/
6	爬电距离和电 气间隙	6.7	满足标准要求。	合格	/
7	外部接线拉扭 力	6.8	满足标准要求。	合格	/
8	材质	6.9	满足标准要求。	合格	/

# 山东省产品质量检验研究院

## 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

### 检验报告（续页）

### 检验结果汇总表

生产企业：广东东君照明有限公司  
产品型号：DJ-ZM-ACJ-05N120FL

共7页 第5页

序号	检验项目	GB 17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
9	基本功能试验	6.10	试样在最小初装持续应急工作时间的前半段的色温 (K) : 5789 试样在最小初装持续应急工作时间的前半段的光通量 (lm) : 701.1 试样在最小初装持续应急工作时间的后半段的色温 (K) : 5799 试样在最小初装持续应急工作时间的后半段的光通量 (lm) : 693.5 满足标准要求。	合格	/
10	接地电阻试验	6.15	—	—	A 型
11	电气强度试验	6.16	—	—	A 型
12	高温 (运行) 试验	6.17	—	—	适用环境温度 与主型 相同
13	低温 (运行) 试验	6.18	试样应急光通量 (lm) : 713.0	合格	/
14	碰撞 (运行) 试验	6.21	试样应急光通量 (lm) : 700.2	合格	/
15	外壳防护等级 试验	6.22	试样外壳防护等级符合 IP67 要求。	合格	/

山东省产品质量检验研究院  
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

检验报告（续页）  
检验结果汇总表

生产企业：广东东君照明有限公司

产品型号：DJ-ZM-ACJ-05N120FL

共7页 第6页

序号	检验项目	GB 17945-2024 标准条款号	检验结果	结论	备注
16	射频场感应的 传导骚扰抗扰 度试验	6.26	试样应急光通量 (lm) : 700.8	合格	/
备注	外壳防护等级试验，射频场感应的传导骚扰抗扰度试验检验地址为：山东省济南市经十东路31000号；其余项目检验地址为：山东省济南市章丘区世纪大道16288号。				

检验章  
688

# 山东省产品质量检验研究院

## 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）

### 检验报告（续页）

共7页 第7页


#### 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

#### 1、测量设备名称、型号、校准状态：

设备名称	设备型号	校准状态
连续波模拟器	CWS500N1	合格
耦合去耦合网络	L-801 M2/M3	合格
电磁注入钳	EM 101	合格
衰减器	ATT6/75	合格
10米法电波暗室及屏蔽室	SAC-10m	合格

测试软件名称及版本号：icd.control Version 5.1.3



#### 2、被测设备连接图、工作状态：

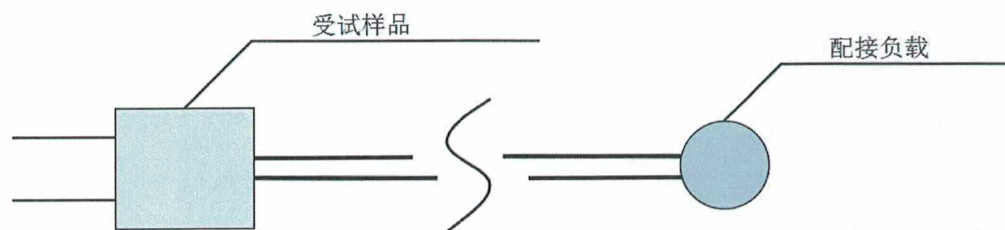

工作状态：正常监视状态。

#### 3、配接负载：DJ-C-D-A 型应急照明控制器和 DJ-D-AC(0.3kVA) 型应急照明集中电源。

#### 4、试验布置图：

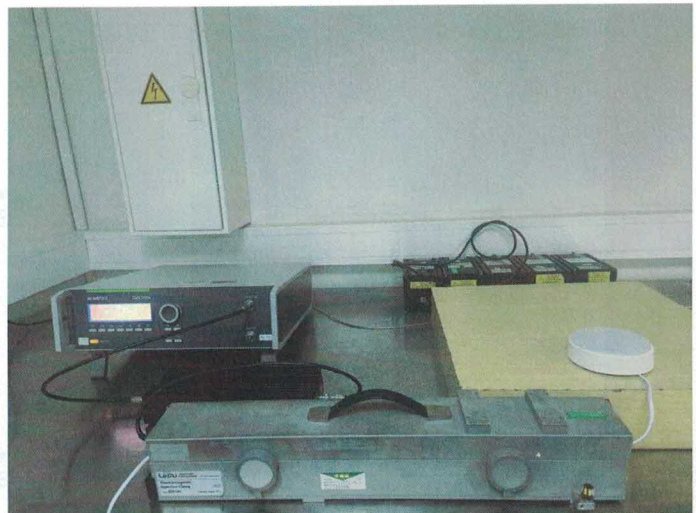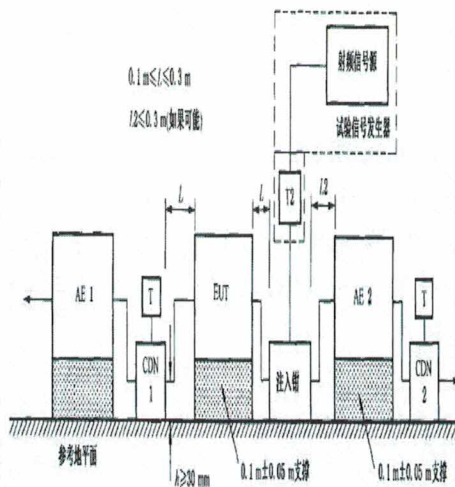

以下空白

# 山东省产品质量检验研究院

山东省产品质量检验研究院（简称山东省质检院，英文缩写SDQI）成立于1980年2月，隶属于山东省市场监督管理局，是集检测、科研、标准制定、技术服务于一体的第三方综合性检验机构。我院已获得国家级检验检测机构“一家一证”资质认定、山东省市场监督管理局检验检测机构资质认定，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测实验室。

## 检验检测领域：

食品及食品添加剂、农产品、饲料、食品相关产品、化妆品、微生物、基因扩增、包装产品、快递用品、降解、轻工、装饰装修、建筑材料、机械产品、太阳能热水器、节能产品、输配电产品、家用电器、电磁兼容、消防及阻燃、玩具、文具、纤维纺织、石油化工、日用化工、肥料、农药、土壤、危险化学品、水处理剂、体育用品、环境监测等众多行业或领域。

## 认证检验业务：

IECEE CB认证、澳洲SAI认证、巴西INMETRO认证、TÜV Rheinland认证、CE认证、海湾国家GC认证、欧盟SOLAR KEYMARK认证、CCC强制性认证检验、CQC自愿性认证检验、消防产品合格评定中心自愿性认证检验、资源节约及环保认证检验、绿色产品认证检验，能效标识能源效率检验、水效标识检验等。

## 八个国家质检中心：

- 国家包装产品质量检验检测中心（济南）
- 国家加工食品质量检验检测中心（山东）
- 国家装饰装修材料质量检验检测中心
- 国家节能产品质量检验检测中心
- 国家输配电设备质量检验检测中心（山东）
- 国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
- 国家石油化工产品质量检验检测中心（山东）
- 国家体育用品质量检验检测中心（山东）

## 具有以下授权资质：

第一批国家级标准验证检验检测点试点单位、全国土壤污染状况详查实验室、全国塑料软包装工业产品质量控制与评价实验室、山东产品质量司法鉴定中心、山东省产品质量安全风险监测中心、山东省新旧动能转换行业公共实训基地、新能源汽车电池及充电设施综合性能检测山东省工程研究中心、智能输配电设备综合性能山东省工程研究中心、山东省碳排放第三方核查机构、山东省材料化学安全检测技术重点实验室等。



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2026081815000181

认证委托人名称及地址

广东东君照明有限公司  
广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第二、四、五层,3栋车间二第一、四、五层,4栋车间三

生产者名称及地址

广东东君照明有限公司(H001710)  
广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第二、四、五层,3栋车间二第一、四、五层,4栋车间三

生产企业名称及地址

广东东君照明有限公司  
广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第二、四、五层,3栋车间二第一、四、五层,4栋车间三

产品名称和系列、型号、规格

消防应急照明灯具  
DJ-ZM-ACJ-05N120LA(主型)  
DJ-ZM-ACJ-05N120FL

产品标准和技术要求

GB 17945-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》

(CNCA-C18-03:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年01月18日 有效期至: 2031年01月17日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))及  
中国消防产品信息网([www.cccf.com.cn](http://www.cccf.com.cn))查询。



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

[www.cccf.net.cn](http://www.cccf.net.cn)

北京市东城区永外西革新里甲108号  
北京市东城区西革新里116号百荣嘉园大厦A座二层  
邮编: 100077

电话: +86 10 87898177

A1007107